



## ПАСПОРТ

Шкаф распределительный телефонный  
уличный двухдверный на 600 пар.

**ШРУ2-600**

*Шкаф распределительный телефонный ШРУ2-600 соответствует требованиям «Правил применения кроссового оборудования», утвержденным приказом Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации от «24» апреля 2006г. №52 (зарегистрирован Минюстом России 15.05.2006г., регистрационный номер 7817)*

Сайт: [WWW.REDGEN.RU](http://WWW.REDGEN.RU)

Почта: [sales@redgen.ru](mailto:sales@redgen.ru)

Тел: +7(495)730-35-89


## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

- 1.1 Шкаф распределительный телефонный уличный ШРУ2-600 предназначен для эксплуатации на открытом воздухе (при температуре от  $-60^{\circ}\text{C}$  до  $+55^{\circ}\text{C}$ ), а также внутри отапливаемых и не отапливаемых помещений.
- 1.2 Устанавливается в местах перехода с магистральных линий на распределительные кабели местных телефонных сетей общего пользования, и обеспечивает промежуточную коммутацию цепей и их электрических измерений.

## 2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

2.1 Общий вид и размеры шкафа ШРУ2-600 показан на рис 1.

Рисунок 1.

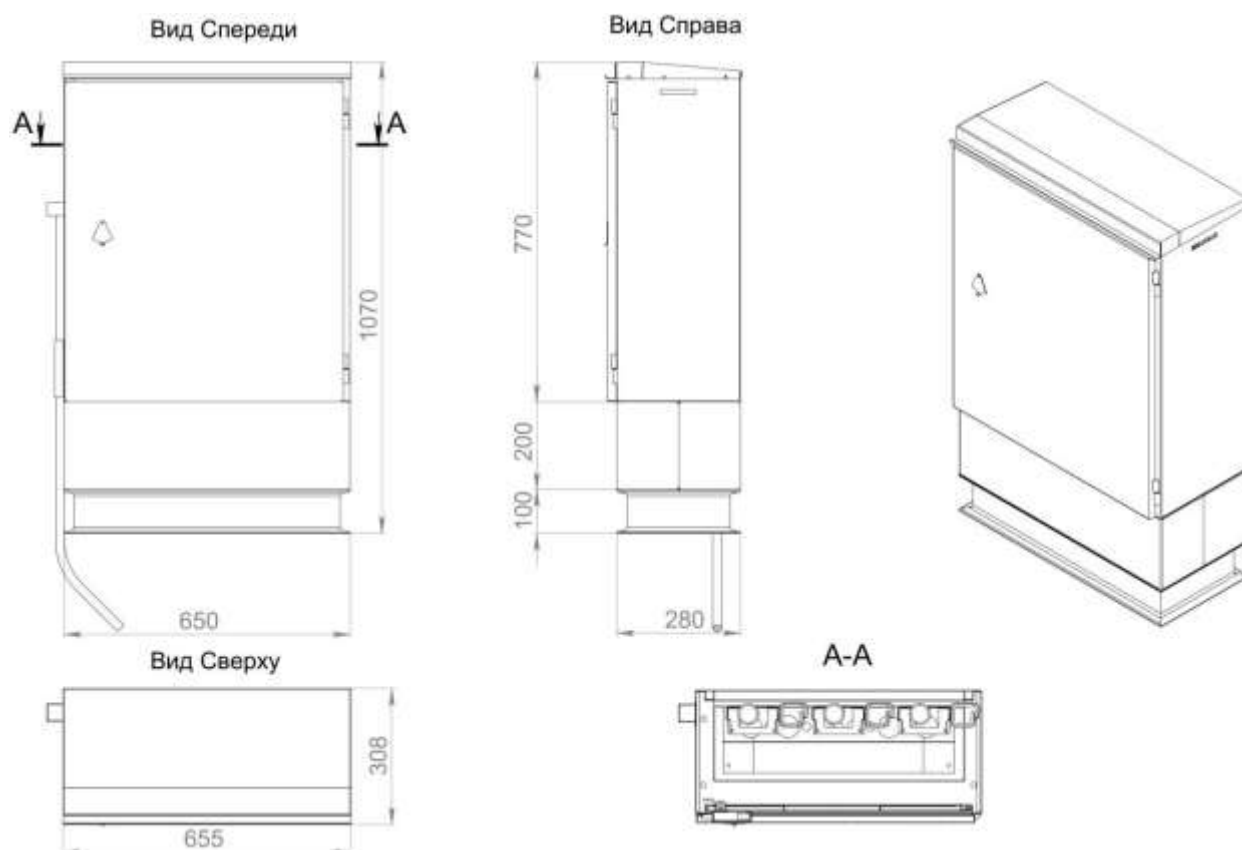

- 2.2 Для размещения врезных плинтов внутри шкафа размещаются боксы БКТ0-200, на 20 посадочных мест каждый.
- 2.3 Для защиты от несанкционированного доступа шкаф ШРУ2-600 оснащен двумя дверьми с замком врезного типа на внешней и точечными замками на внутренней.
- 2.4 Шкафы распределительные уличные ШРУ2-600 обеспечивают следующие конструктивные параметры:
  - защиту кабелей и коммутационного оборудования, установленных внутри шкафа распределительного, от атмосферных осадков;
  - подключение к врезным контактам плинтов до 600 пар проводов;
  - концевую заделку кабелей с металлической и пластмассовой оболочкой и проведение контрольных измерений с расстыковкой линейной и станционной сторон.
- 2.5 Шкаф герметизируется уплотнителем по контуру двери.
- 2.6 Покрытие - порошковое, ударопрочное, полимерно-эпоксидное, цвет RAL 7035 (светло-серый)

### 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 3.1 Основные технические характеристики приведены в табл.1.
- 3.2 Шкаф ШРУ2-600 изготавливается из стального холоднокатаного проката по ГОСТ19904-90, толщиной 1,5-2,0 мм, либо из листовой оцинкованной стали ГОСТ Р52246-04, толщиной 1,5-2,0 мм.

Табл.1 Технические характеристики шкафов ШРУ2-600


| Параметры                                                   |                                   | Значения |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|
| Габариты, мм.                                               | -Ширина                           | 655      |
|                                                             | -Глубина                          | 308      |
|                                                             | -Высота                           | 1070     |
| Масса, кг.:                                                 | -пустой                           | 61       |
|                                                             | -с монтажными хомутами и плантами | 68       |
| Макс. количество устанавливаемых боксов БКТО-200 на 200 пар |                                   | 3шт.     |

- 3.4 Внутренние и наружные поверхности шкафов окрашиваются порошковым полимерным покрытием серого цвета, согласно ГОСТ 9.301-86.
- 3.5 Степень защиты от воздействий окружающей среды, не ниже IP 54.

### 4. КОНСТРУКЦИЯ И КОМПЛЕКТНОСТЬ

- 4.1 В зависимости от пожеланий заказчика, шкафы могут быть скомплектованы монтажными хомутами любой ёмкости, а также плантами и маркировочными корпусами.
- 4.2 Шкаф ШРУ2-600 состоит из следующих элементов:

- 1- Сварной корпус шкафа ..... 1шт.
- 2- Цоколь ..... 1шт.
- 3- Постамент ..... 1шт.
- 4- Внутренняя дверь ..... 1шт.
- 5- Внешняя дверь ..... 1шт.
- 6- Крыша..... 3шт.
- 7- Замок точечный внутренней двери..... 2шт.
- 8- Замок врезного типа внешней двери ..... 1шт.
- 9- Панель кабельного ввода..... 1шт.
- 10- Резиновое уплотнение по контуру двери.. 1шт.
- 11- Скоба крепления трубы вентиляции ..... 1шт.
- 12- Труба вентиляции ..... 1шт.
- 13- Профиль оцинкованный..... 3шт.
- 14- Бокс БКТ-200 (приобретается дополн.) ..... 3шт.
- 15- Конверт для документов..... 1шт.
- 16- Паспорт..... 1шт.

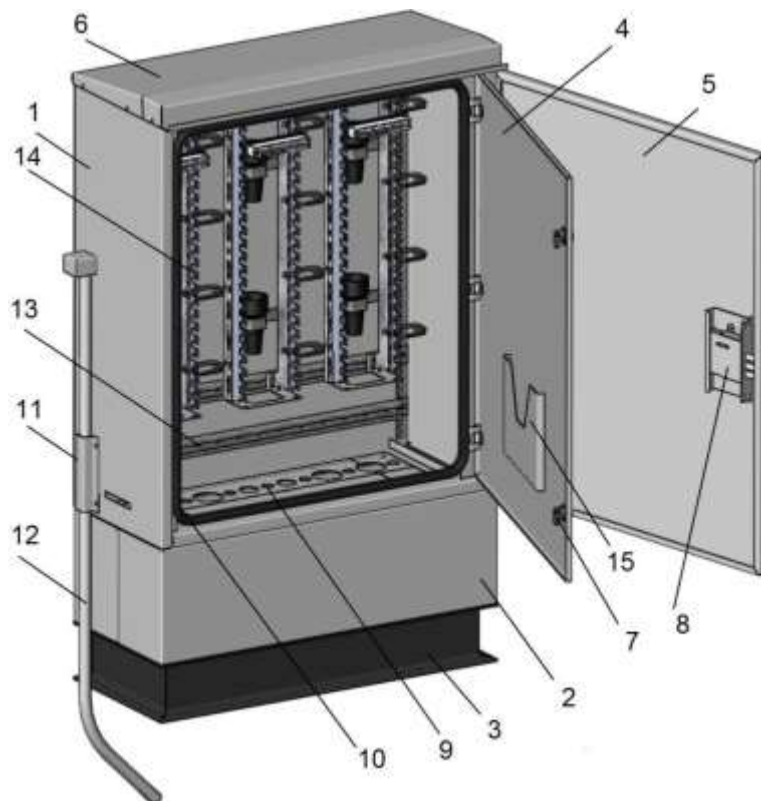

- 4.3 Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию изделия без ухудшения его функциональных характеристик.

## 5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Шкаф распределительный телефонный ШРУ2-600 соответствует требованиям «Правил применения кроссового оборудования», утвержденным приказом Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации от «24» апреля 2006г. №52 (зарегистрирован Минюстом России 15.05.2006г., регистрационный номер 7817)

*и не оказывает дестабилизирующее воздействие на целостность, устойчивость функционирования и безопасность единой сети электросвязи Российской Федерации.*

Наименование изделия: ШРУ2-600

Заводской номер: Не предусмотрен.

Дата выпуска:

**Представитель ОТК:**



Подпись: \_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

Дата: «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

## 6 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

- 6.1 Предприятие - изготовитель гарантирует соблюдение требованиям технических условий, при соблюдении требования к упаковке, погрузочно-разгрузочным работам, транспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации.
- 6.2 Срок гарантии устанавливается 12 месяцев.
- 6.3 Начало гарантийного срока исчисляется со дня отгрузки продукции со склада продавца.

## 7 УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ

- 7.1 Изделие не содержит в своём составе материалов, опасных для жизни и здоровья человека и вредных для окружающей среды, и не требует специальных мер предосторожности при транспортировании, хранении и утилизации.
- 7.2 Условия транспортирования по группе 5ГОСТ 15150-69 всеми видами транспорта в закрытых отсеках, исключающих воздействие атмосферных осадков, при температуре от -50 °С до +50 °С и относительной влажности до 98%.
- 7.3 Условия хранения должны соответствовать по группе 2 ГОСТ 15150
- 7.4 Утилизацию изделия производят по общим правилам, действующим у потребителя.

## 8 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 8.3 Эксплуатируют на открытом воздухе при температуре от - 60°С до +70°С и относительной влажности воздуха до 100% при температуре +25°С.

## 9 ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ

- 9.1 Подготовку монтируемых кабелей и монтаж шкафа необходимо производить в соответствии с Руководством по монтажу утверждённым Управлением электросвязи Госкомсвязи Российской Федерации. Указанное руководство является единым и распространяется на монтаж кабелей с гидрофобным заполнением типа "ТП" (ГОСТ 22498-88, ГОСТ Р 51311-99) марок ТППЗП и ТППЭпЗ.