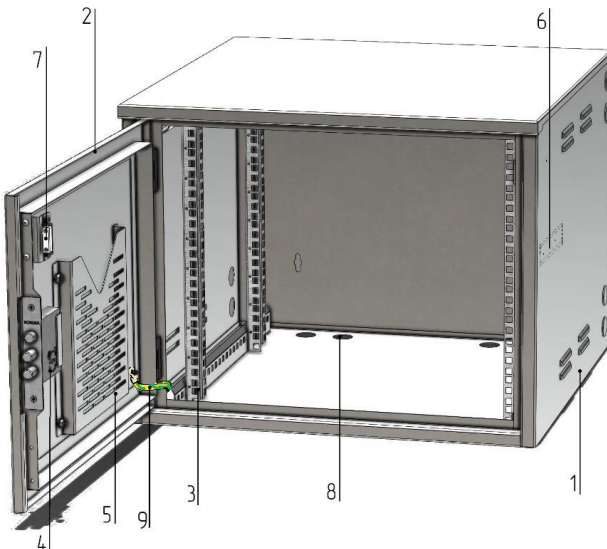


Комплектация


№	Наименование	Кол-во, шт	Изображение
1	Сварной корпус	1	
2	Дверь распашная	1	
3	Вертикальные профили 19"	4	
4	Замок с комплектом ключей	1	
5	Карман для документов (A4)	4	
6	DIN - рейка	1	
7	Датчик открытия «геркон» (приобретается отдельно)	1	
8	Заглушки (ступенчатый сальник Ø30мм)	4+8	
9	Гибкий проводник заземления двери	1	
10	Паспорт	1	

Примечание – Изготовитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, без ухудшения качества.

Дата выпуска « ____ » _____ 20__ г.

Контроль качества

Дата приемки « ____ » _____ 20__ г.

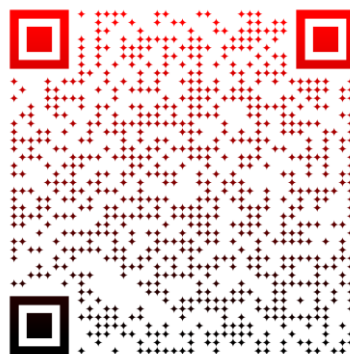

REDGEN

ПАСПОРТ

Шкаф телекоммуникационный настенный антивандальный IP31

Грузоподъемность 60 кг

Серия: **ШРН-М-А 19"**

Шкаф телекоммуникационный антивандальный настенный ШРН-М-А 19", шириной 600мм (далее – шкаф), устанавливается в помещениях с открытым доступом.

Шкаф предназначен для установки активного и пассивного телекоммуникационного, электротехнического и другого оборудования стандарта 19" дюймов.

Область использования - в отапливаемых зданиях и помещениях при:

- температуре окружающего воздуха от +5 °С до +40 °С;
- относительной влажности окружающего воздуха 80%

Изготавливается из листового металла ГОСТ 19904-90, толщиной 1,5 мм

При стандартной толщине стенок 1,5мм — грузоподъемность 60 кг.

При толщине стенок 2,0 мм — грузоподъемность до 120 кг.


Сайт: WWW.REDGEN.RU

Почта: sales@redgen.ru

Тел: +7(495)730-35-89

Основные технические данные.

- 1.1 Опционально возможно изготовления шкафа из нержавеющей стали **AISI 316** (Корабельная сталь), и нержавеющей стали **AISI 304**.
- 1.2 Степень защиты шкафа – IP31, в соответствии со стандартами МЭК-70-1, IEC 6052, ГОСТ 14254-96, DIN 40050
- 1.3 На задней стороне шкафа, для крепления к стене, предусмотрены отверстия. Рекомендуется крепить шкаф анкерными болтами (в комплект поставки не входят).
- 1.4 Система заземления входит в стандартную комплектацию шкафа и включает в себя объединение всех металлических частей корпуса под единый потенциал (на корпусе шкафа и двери имеются приварные шпильки заземления, соединённые гибким проводником).

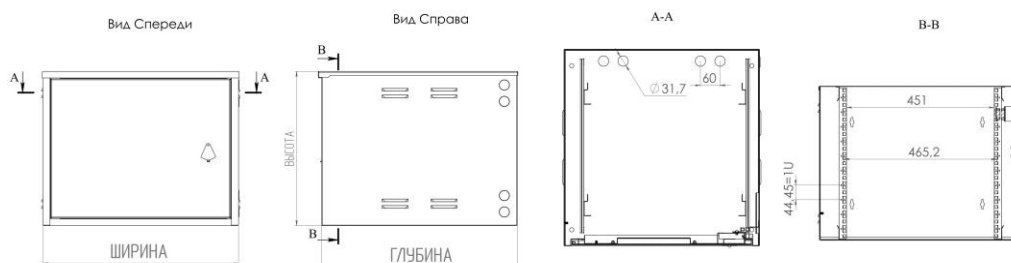

Габаритные размеры:

Таблица 1.

Обозначение шкафа	Высота, мм	Ширина, мм	Вес шкафа, при глубине, мм		
			400 мм	450 мм	600 мм
ШРН– 6 .Глубина-М-А	330	600	21	22	26,5
ШРН– 9 .Глубина-М-А	470	600	26	28	30,5
ШРН–12.Глубина-М-А	600	600	30	32	35,5
ШРН–15.Глубина-М-А	732	600	31,5	33,5	40,7
ШРН–18.Глубина-М-А	865	600	40	42	46,2
ШРН–22.Глубина-М-А	990	600	44	48	52,8
ШРН–24.Глубина-М-А	1120	600	21	52	57,3
Внешняя глубина, мм		400	450		600
Полезная глубина, мм		368	418		568

Артикул: Формируется проставлением глубины шкафа в обозначение шкафа.

1.5 Доступ к установленному оборудованию осуществляется с передней стороны шкафа. Для установки оборудования стандарта 19" шкафы оснащаются двумя парами вертикальных направляющих с возможностью регулировки по глубине.

1.6 Ввод кабеля осуществляется снизу. В основании шкафа имеются 4 отверстия, комплектуемые заглушками (резиновые сальники). По бокам шкафа расположены по 4 дополнительных выламываемых кабельных ввода $\varnothing 30$ мм, 2- в верхней, и 2-в нижней частях шкафа.

1.7 Дверь шкафа утоплена вглубь от передней плоскости шкафа. Петли внутренние.

1.8 Цвет - RAL 7035 светло-серый, с возможностью покраски шкафа в любой цвет.

Гарантии изготовителя.

1.9 Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения. – RAL 7035 светло-серый, с возможностью покраски шкафа в любой цвет.

1.10 Гарантийный срок эксплуатации изделий – 12 месяцев.

Условия транспортирования, хранения и утилизации.

1.11 Изделие не содержит в своем составе материалов опасных для жизни и здоровья человека, материалов вредных для окружающей среды, не требует соблюдения специальных мер предосторожности при транспортировании, хранении и утилизации.

1.12 Условие транспортирования по группе 5 ГОСТ 15150-69 всеми видами транспорта в закрытых отсеках, исключающих воздействие атмосферных осадков, при температуре от -50 °C до +50 °C и относительной влажности до 98%.

1.13 Условия хранения должны соответствовать по группе 2 ГОСТ 15150

1.14 Утилизацию изделия производят по общим правилам, действующим у потребителя.

! Для циркуляции воздуха в шкафу рекомендуется использовать модуль охлаждения юнитовой установки.